



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Саратовской области

Директору ГБПОУ СО
«Ртищевский политехнический
лицей»

**Ртищевская межрайонная
ПРОКУРАТУРА**

Копыловой Е.Н.

ул. Мало-Московская, 23, г. Ртищево,
Саратовская область, Россия, 412030

31.03.2015 № 50-2015

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности и противодействии
терроризму

Ртищевской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов ОНД по Ртищевскому району УНД ГУ МЧС России по Саратовской области, проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности, а также законодательства о противодействии терроризму в ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей», расположенном по адресу: ул. 3. Космодемьянской, д. 17, г. Ртищево, Саратовская область.

Проверкой установлено, что в ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей», по состоянию на 30.03.2015 допущены нарушения требований пожарной безопасности.

В частности, согласно ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не

реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что в ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии, а именно не функционирует шлейф № 8 (2-й этаж, кабинет № 16, 17), шлейф № 21 (библиотека), шлейф № 22 (столовая). *- истр.*

Кроме того п.п. а п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 установлен запрет на эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.

Однако в ходе проверки установлено, что электропроводка на первом этаже в тренажерном зале (помещение бывшей душевой), на втором этаже в электроразводкоробке кабинета № 10, на третьем этаже в электроразводкоробке коридора в правом крыле здания эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции. *- в работе*

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одними из основных принципов противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, а также приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно статье 3 этого же Федерального закона «О противодействии терроризму» под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Механизм противодействия терроризму включает в себя деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

Таким образом, нарушения действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности существенно влияют на возможность проведения террористических актов в местах массового скопления людей.

Указанные нарушения закона являются недопустимыми и подлежат немедленному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1) Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, заблаговременно известив о дате, времени и месте рассмотрения представления.


2) Принять конкретные меры к устранению нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3) Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения закона.

4) О принятых мерах сообщить в Ртищевскую межрайпрокуратуру в письменной форме в установленный месячный срок.

Заместитель Ртищевского межрайпрокурора

младший советник юстиции

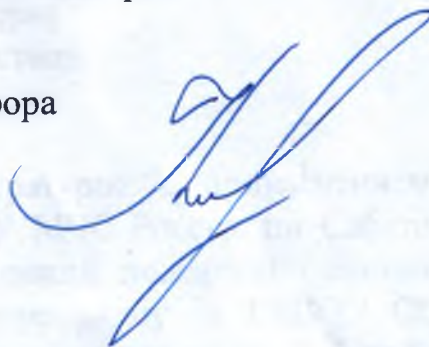

Н.Н. Кольцов

пом